


REINIGUNG / DESINFEKTION EURES MSA-PRESSLUFTATMERSYSTEMS

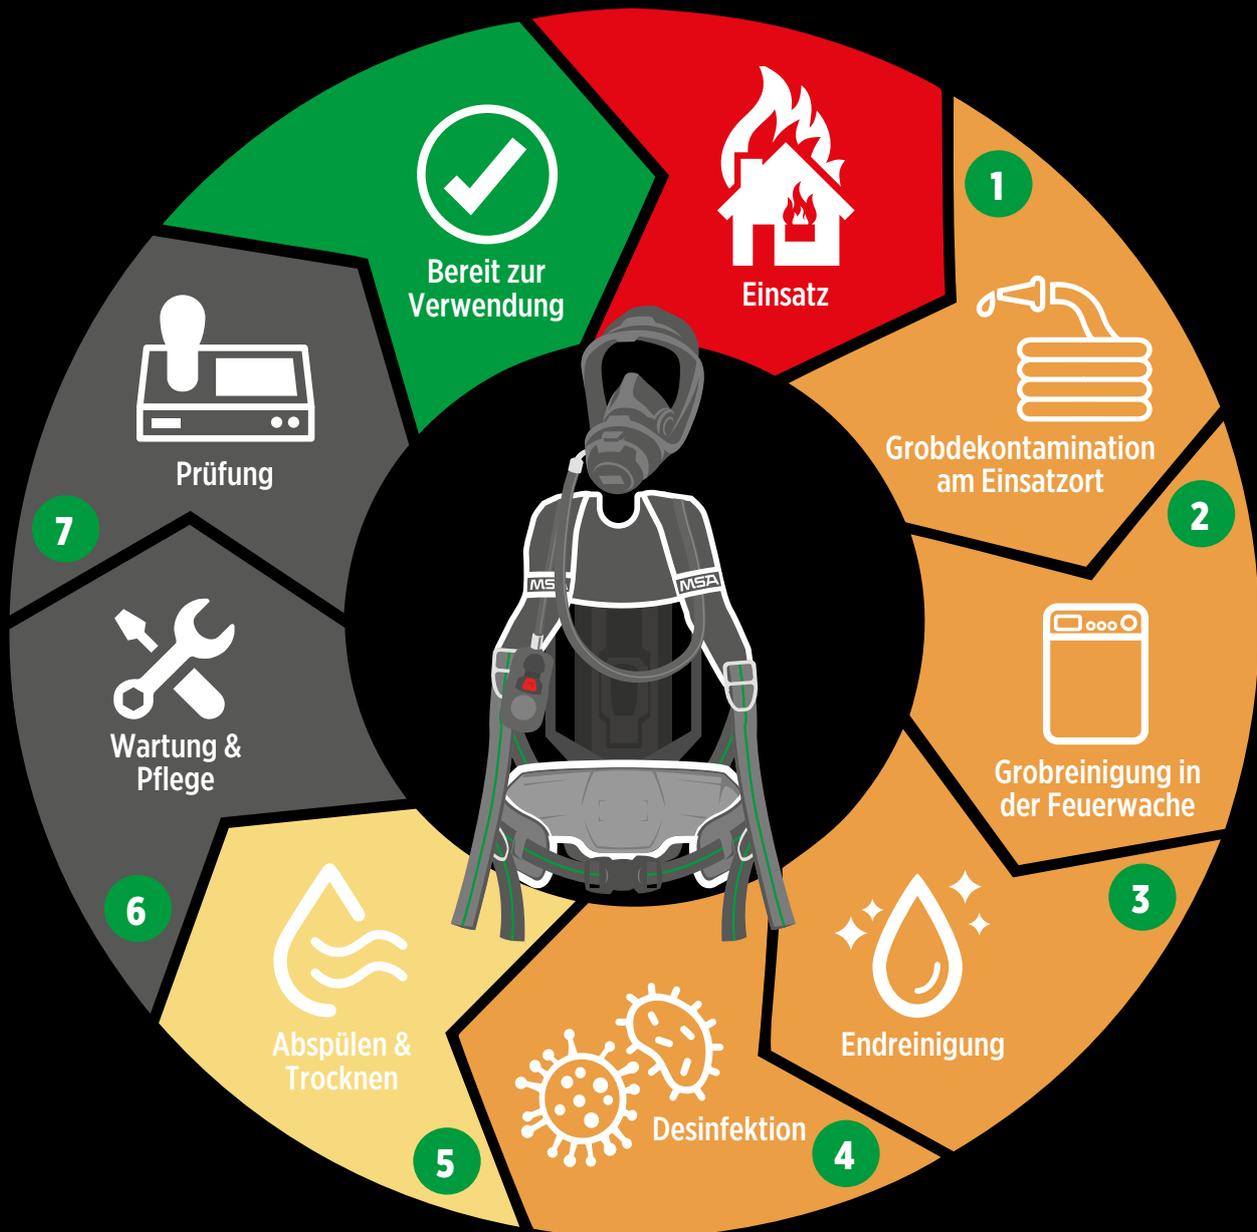

1 Grobdekontamination am Einsatzort

Spült die Ausrüstung vor dem Ablegen noch vor Ort mit Wasser ab.

2 Grobreinigung in der Feuerwache

Abschließende Dekontamination in einer Waschmaschine mit Wasch- oder Reinigungsmitteln.

3 Endreinigung

Reinigt die Ausrüstung je nach Verschmutzungsgrad von Hand und/oder in der Waschmaschine.

4 Desinfektion

Alle Ausrüstungsteile, die mit Speichel oder Ausatemluft in Berührung gekommen sind, müssen von Hand oder in der Waschmaschine desinfiziert werden.

5 Abspülen & Trocknen

Lasst alle Ausrüstungsteile vollständig trocknen und denkt daran, den Druckminderer mit einer Luftpistole zu trocknen (Druckluft mit Atemluftqualität nach EN 12021), um Vereisung zu vermeiden.

6 Wartung & Pflege

Baut die Ausrüstung wieder zusammen falls nötig. Führt alle erforderlichen Prüfungen aller Bauteile durch.

7 Prüfung

Führt Funktions- und Dichtheitsprüfungen gemäß Pflege- und Wartungshandbuch durch.